

# geboliquid

## LEKKEPARANDUS

## VEDELIK



BETTER.EASIER.FASTER.

**gebo**  
FITS BETTER!

# TOOTED

## MICRO

**Artikli nr.**      **Sisu**

75012              2 L

Lekkeparandus vedelik  
küttesüsteemile, lekkega  
kuni **10 liitrit** päevas



## S

**Artikli nr.**      **Sisu**

75022              2 L

Lekkeparandus vedelik  
küttesüsteemile, lekkega  
kuni **200 liitrit** päevas



## L

**Artikli nr.**      **Sisu**

75032              2 L

Lekkeparandus vedelik  
küttesüsteemile, lekkega  
kuni **500 liitrit** päevas



## XL

**Artikli nr.**      **Sisu**

75042              2 L

Lekkeparandus vedelik  
küttesüsteemile, lekkega  
kuni **800 liitrit** päevas



# HOOLDUSSARI KÜTTESÜSTEEMIDELE

## CLEAN

**Artikli nr.**     **Sisu**

75052             2 L

Spetsiaalne puhastusvedelik  
küttesüsteemidele, eemaldab  
roostet, katlakivi ja prahiosakesi



## PROTECT

**Artikli nr.**     **Sisu**

75062             2 L

küttesüsteemide  
korrosiooni kaitse



**NÄIDISVIDEO**

Kõik **geboliquid** tooted on külmumiskindlad ja aegumatud.

## KASUTUSKOHAD

**geboliquid** on kahekomponentne silikoni ja fiberosakesi sisaldav vedelik küttesüsteemide parandamiseks, kus lekkekohta või vigastust ei ole võimalik tuvastada .

### Kasutuskohad:

- Küttesüsteemid (põrandakütte torustikud k.a)
- Boilerid

- Gaasikütte boilerid

- Katlad

**geboliquid MICRO**

## EELISED

- **geboliquid** 'i tooteid on võimalik kasutada kütteperioodil
- Aitab vältida lekkekoha otsimist ja üleliigset lammutamist

## KUIDAS SEE TÖÖTAB

**geboliquid** reageerib lekkekohas õhus oleva CO<sub>2</sub> 'ga ja tekib vedeliku kristalliseerumine toru sees.



See „mehaaniline“ reaktsioon moodustab tugeva ja hermeetilise tihendi toru sees.

## SOBIV

- Teras / Raud / Roostevaba / Vask torudele
- Plastik (Mitmekihitorud)
- Ei tööta plastikuga isoleeritud torudel!
- Lekkeparandus vedelikud kannatavad survet kuni 10bar ja temperatuuri kuni 1200 C ´ni

## KASUTAMINE



- 1** Määratle vedelikukao maht küttesüsteemis



- 2** Vali sobiv vedelik  
Micro, S, L või XL



- 3** Arvuta küttesüsteemi vedeliku maht



- 4** Arvuta parandusvedeliku maht



- 5** Jälgi segamissuhet 1:100( 1liiter parandusvedeliku 100 liitri vee kohta)



- 6** Palun jälgi kõiki eelnevaid suuniseid

# KÄSI/TÄITEPUMP

- Sobib kõigile 2 liitristele kanistritele
- Sobib kuni 1,5 bar



Artikli nr.: 75072

## VEEKOGUS KÜTTESÜSTEEMIS

### Raudtorud

| DN | Toru mõõt<br>mm ( Inch ) | Vedeliku maht<br>Liter / m |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 10 | 17,2 (3/8")              | 0,12                       |
| 15 | 21,3 (1/2")              | 0,20                       |
| 20 | 26,9 (3/4")              | 0,37                       |
| 25 | 33,7 (1")                | 0,58                       |
| 32 | 42,4 (1 1/4")            | 1,02                       |
| 40 | 48,3 (1 1/2")            | 1,38                       |
| 50 | 60,3 (2")                | 2,21                       |

### Vasktoru

| DN | Toru mõõt x<br>Seina paksus (mm) | Vedeliku maht<br>Liter / m |
|----|----------------------------------|----------------------------|
| 8  | 10 x 1,0                         | 0,05                       |
| 10 | 12 x 1,0                         | 0,08                       |
| 12 | 15 x 1,0                         | 0,13                       |
| 15 | 18 x 1,0                         | 0,20                       |
| 20 | 22 x 1,0                         | 0,31                       |
| 25 | 28 x 1,0                         | 0,53                       |
| 32 | 35 x 1,2                         | 0,84                       |

Radiaatorite ja süsteemi mahu arvutamiseks kasutada valmistaja andmeid

# MIDA TULEB JÄLGIDA?

**geboliquid** toodete kasutamisel on oluline täpne annus!

Kõik info doseeringust, vedelikude mahtude arvutamisest on kirjas ka kanistri etiketil!

**Oluline on jälgida kõiki juhiseid.**


**Soojusvahetiga süsteemides kasutada vedelike Micro , S, L**

## Kasutusjuhend:

- Eemalda süsteemi filtrid enne parandusvedeliku kasutamist
- Termostaadid tuleb täielikult avada
- Küttesüsteem tuleb hoolikalt õhutada
- Tsirkulatsiooni pump peab töötama, et vedelik pääseks süsteemis liikuma
- Temperatuur ei tohiks langeda alla 60C et lekke parandus saaks toimida ideaalselt
- Temperatuur tuleks tõsta võimalikult kõrgeks (madalamad temperatuurid eeldavad pikemat tihendusaega)
- 24 tunni pärast võib taastada süsteemi tavapärase töötsükli

## ANNUSTAMISE JUHISED

(Tabelit võib vajadusel laiendada)

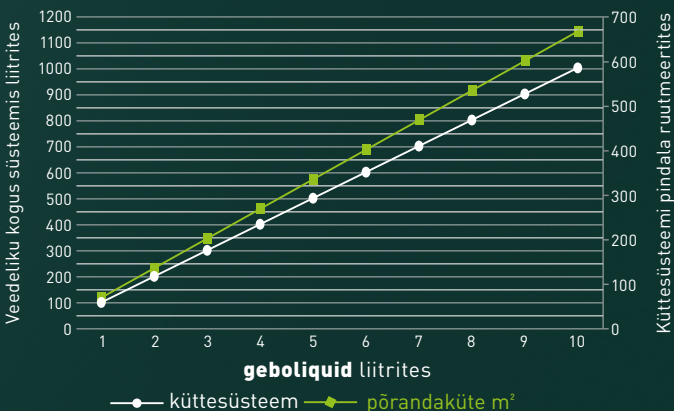

**GEBO Baltics OÜ**

Peterburi tee 46

Tallinn, Estonia

T. +372 600 45 45

E. [info@gebo-online.ee](mailto:info@gebo-online.ee)

Avastage geboliquid nüüd: [www.gebo-online.ee](http://www.gebo-online.ee)  
ja jälgige meid meie sotsiaalmeedias:

